


| XT1 | | | |
|-------|-------|----|--|
| SG11 | XT11 | 1 | |
| | | 2 | |
| SG13 | XT13 | 3 | |
| | | 4 | |
| SG15 | XT15 | 5 | |
| | | 6 | |
| SG17 | XT17 | 7 | |
| SG19 | XT18 | 8 | |
| SG4-2 | XT19 | 9 | |
| SG4-4 | XT110 | 10 | |
| SG4-6 | XT111 | 11 | |
| SG4-8 | XT112 | 12 | |
| SG5-2 | XT113 | 13 | |
| SG5-4 | XT114 | 14 | |
| SG5-6 | XT115 | 15 | |
| SG5-8 | XT116 | 16 | |
| | | 17 | |
| SG2-1 | XT118 | 18 | |
| SG4-1 | XT119 | 19 | |
| S11 | XT120 | 20 | |
| | | 21 | |
| SG2-3 | XT122 | 22 | |
| SG4-3 | XT123 | 23 | |
| S13 | XT124 | 24 | |
| | | 25 | |
| SG2-5 | XT126 | 26 | |
| SG4-5 | XT127 | 27 | |
| S15 | XT128 | 28 | |
| | | 29 | |
| SG2-7 | XT130 | 30 | |
| SG4-7 | XT131 | 31 | |
| S17 | XT132 | 32 | |
| | | 33 | |
| SG3-1 | XT134 | 34 | |
| SG5-1 | XT135 | 35 | |
| S12 | XT136 | 36 | |
| | | 37 | |
| SG3-3 | XT138 | 38 | |
| SG5-3 | XT139 | 39 | |
| S14 | XT140 | 40 | |
| | | 41 | |
| SG3-5 | XT142 | 42 | |
| SG5-5 | XT143 | 43 | |
| S16 | XT144 | 44 | |
| | | 45 | |
| SG3-7 | XT146 | 46 | |
| SG5-7 | XT147 | 47 | |
| S18 | XT148 | 48 | |
| | | 49 | |
| S19 | XT150 | 50 | |
| S10 | XT151 | 51 | |
| | | 52 | |

| XT3 | | | |
|-----------|-------|---|------------|
| SF-1 | XT3-1 | 1 | |
| | | 2 | |
| SF-3 | XT3-3 | 3 | |
| | | 4 | |
| EK11 | XT3-5 | 5 | XT3-5 SB-1 |
| EK21/EK31 | XT3-6 | 6 | XT3-6 SK12 |
| EK12 | XT3-7 | 7 | XT3-7 SF-4 |
| EK22/EK32 | XT3-8 | 8 | |

Цепи обогрева и освещения

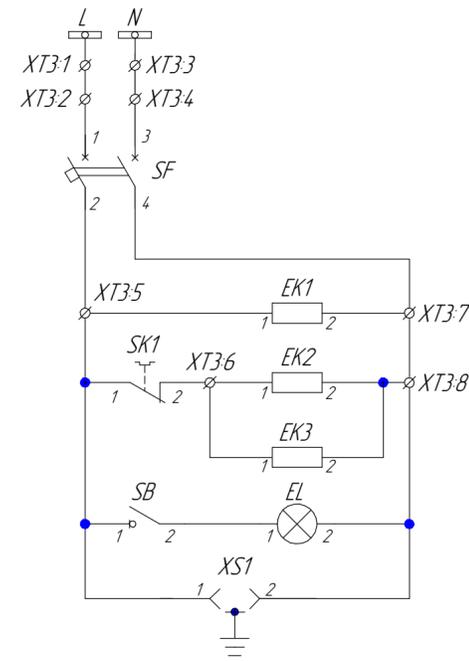

| Поз. обозна-чение | Наименование | Кол. | Примечание |
|-------------------|--|------|--------------|
| EK1 | Нагреватель конвекционный SNK-030-00 Silart | 1 | |
| EK2, EK3 | Нагреватель конвекционный SNK-100-30 Silart | 2 | |
| EL | Светильник Oval 60sim-0201 | 1 | |
| SG1-SG5 | Блок испытательный типа БИ-6 УХЛ4 | 5 | |
| | присоединение переднее ТУ 16-526.115-75 | | |
| SB | Выключатель нагрузки ВН-32 1P 16 А ТДМ | 1 | |
| SF | Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C10-УХЛ3 | 1 | |
| | №260597 ТУ 34.21-040-05758109-2009 КЗА3 | | |
| SK1 | Термостат TBS-140 Silart | 1 | |
| XS1 | Разетка PAp10-3-0П | 1 | |
| XT1 | Клемма измерительная WTL 6/1 STB RU №7820000028 Weidmuller | 52 | XT11-XT152 |
| XT2 | Клемма измерительная WTL 6/1 STB RU №7820000028 Weidmuller | 12 | XT2-1-XT2-12 |
| XT3 | Клемма проходная SAKDU 4N №14.85800000 Weidmuller | 8 | XT3-1-XT3-8 |


| XT2 | | | |
|-------|--------|----|--|
| SG2-2 | XT2-1 | 1 | |
| SG1-2 | XT2-2 | 2 | |
| SG3-2 | XT2-3 | 3 | |
| SG2-4 | XT2-4 | 4 | |
| SG1-4 | XT2-5 | 5 | |
| SG3-4 | XT2-6 | 6 | |
| SG2-6 | XT2-7 | 7 | |
| SG1-6 | XT2-8 | 8 | |
| SG3-6 | XT2-9 | 9 | |
| SG2-8 | XT2-10 | 10 | |
| SG1-8 | XT2-11 | 11 | |
| SG3-8 | XT2-12 | 12 | |

Перв. примен.
 Справ. №
 Подп. и дата
 Инв. № дубл.
 Инв. №
 Взам. инв. №
 Подп. и дата
 Инв. № подл.


| | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|---------------------------|------------|--|------------------------|--------|---------|
| | | | ЭКРА.656453.110/35-17-824 | | | 33 | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Шкаф защиты шин ШЗШ-1 типа ШНЗ 24.11-0004 УХЛ1 | Лист | Масса | Масштаб |
| Разраб. | Яковлев | | | 28.09.2018 | | A | - | - |
| Проб. | Михайлов | | | 10.01.2018 | | Лист | Листов | 1 |
| Т.контр. | | | | | | ООО НПТ "ЭКРА" типовой | | |
| Зав. атд | | | | | | Копировал | | |
| Н.контр. | Алексеева | | | 10.01.2018 | Формат А2 | | | |
| Утв. | Панков | | | 10.01.2018 | | | | |

Способы установки корпусов


Навесное исполнение 1 вариант

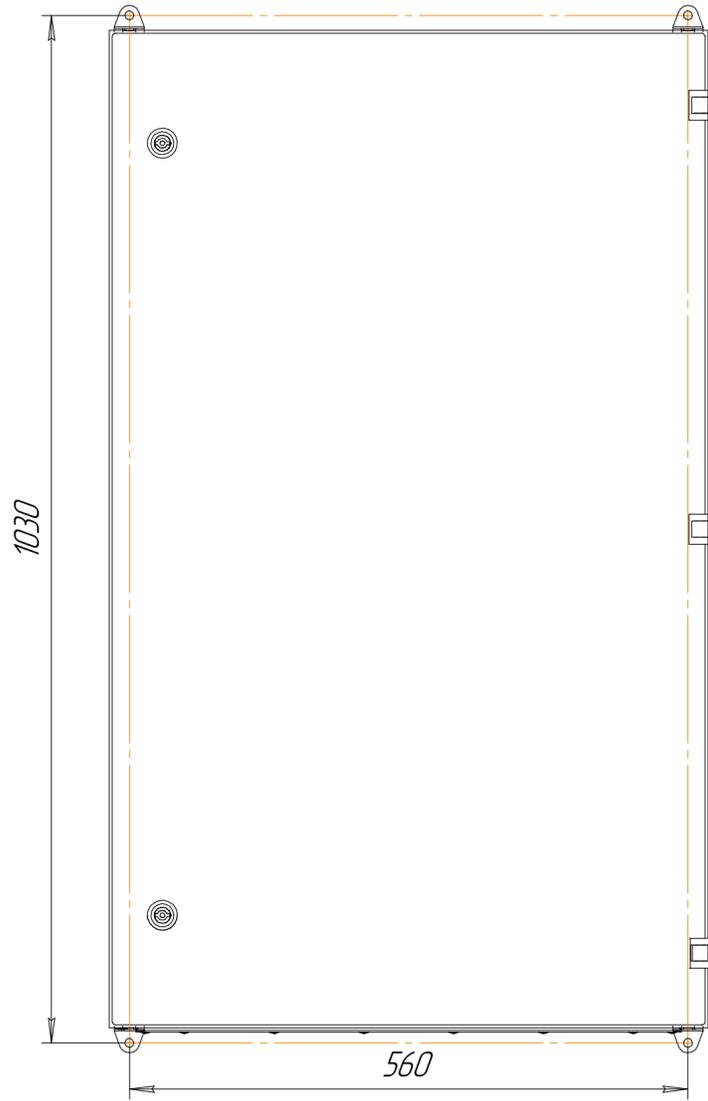


Напольное исполнение

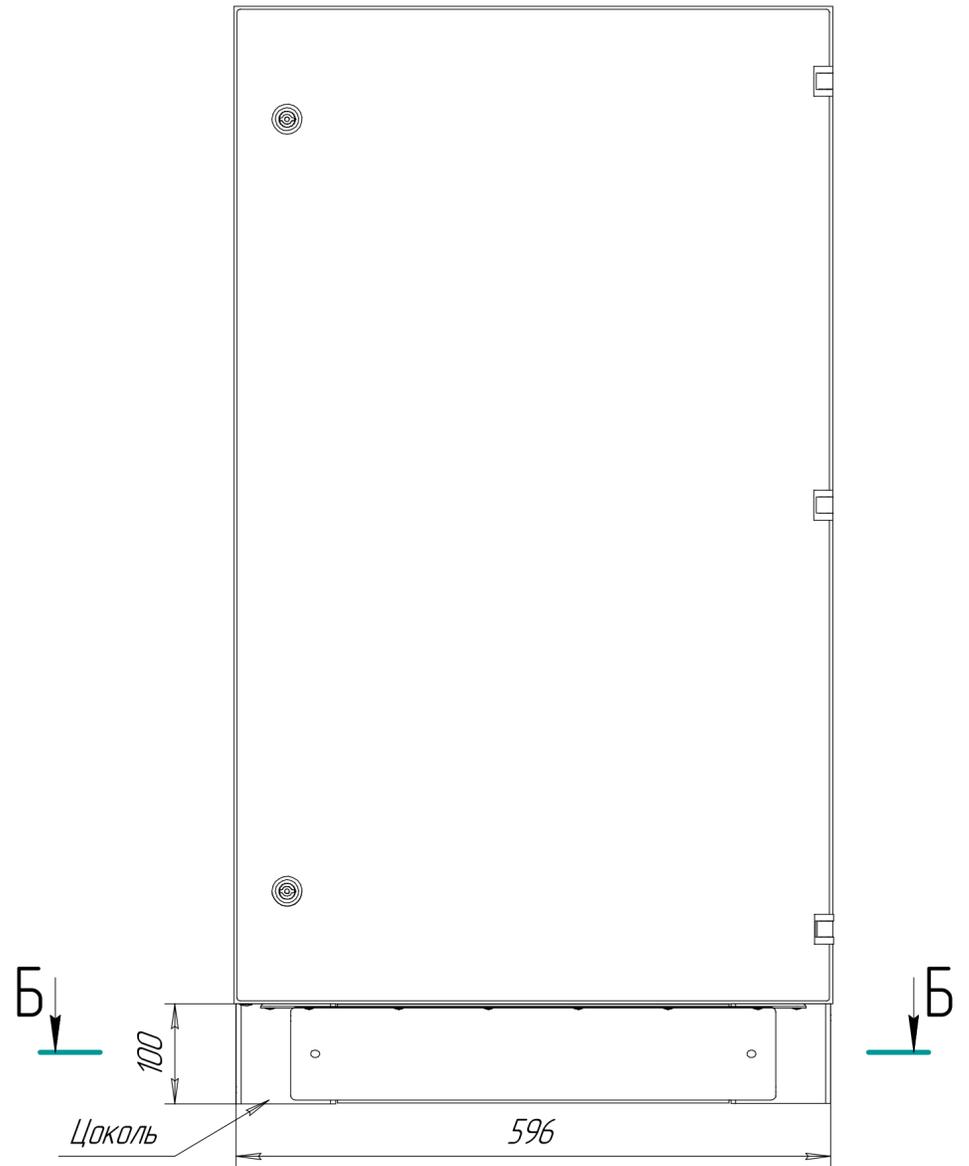

2 вариант

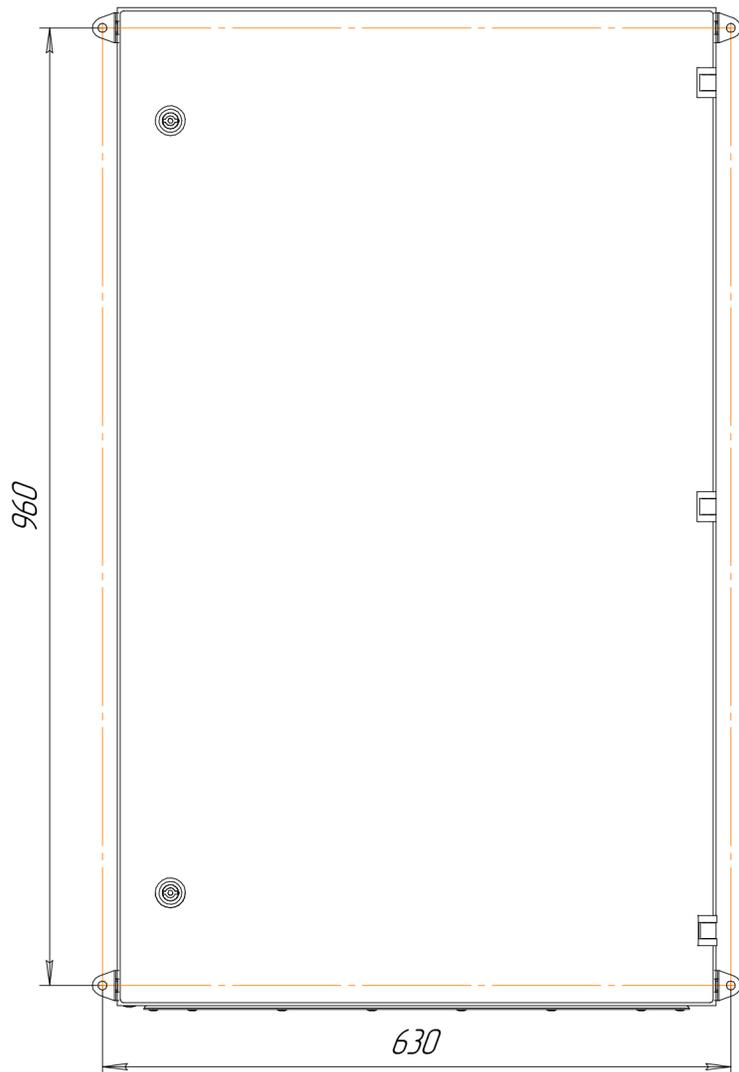

Б-Б

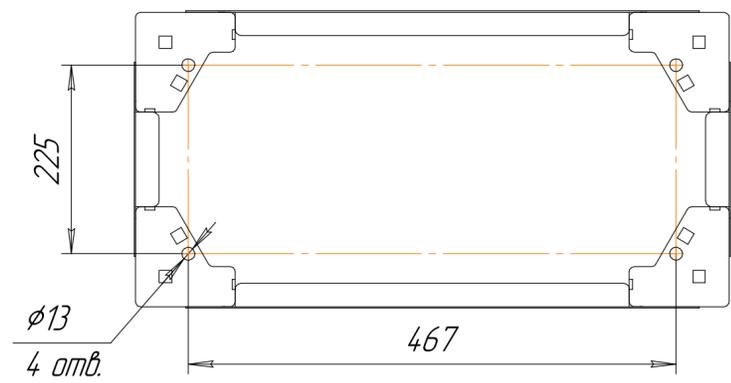

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| Изм. № | Изм. № | Изм. № | Изм. № |
| Подп. | Подп. | Подп. | Подп. |
| Дата | Дата | Дата | Дата |