
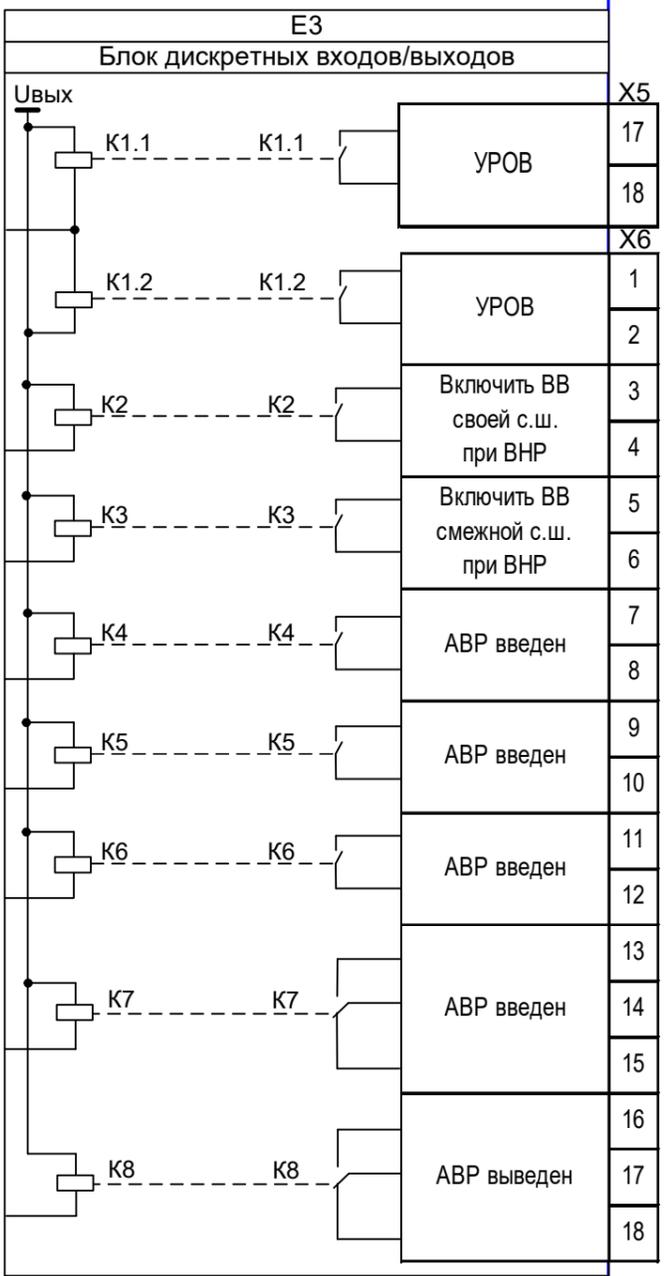
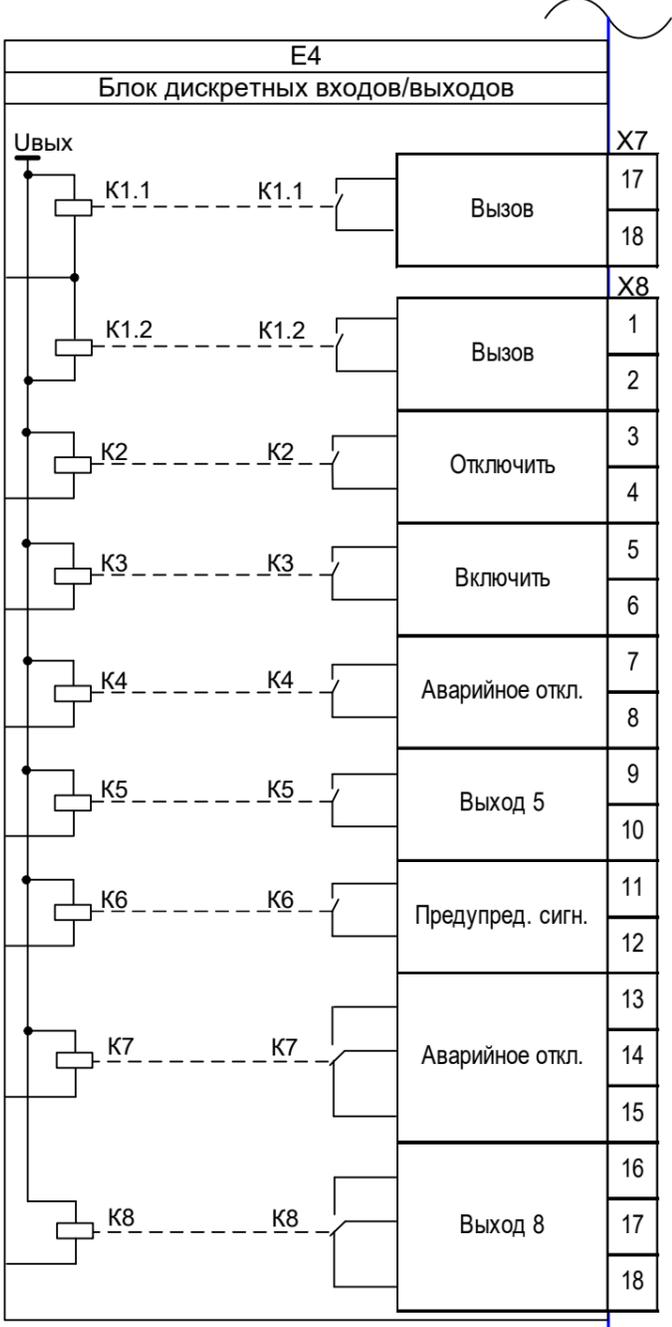



Примечания
 1 В блоке аналоговых входов указаны номинальные значения тока и напряжения трансформаторов.
 2 Диапазон измерения токов задается в настройках.

Версия	2	Дата	19.12.2019		Леноргэнергогаз			
					ЭКРА.656122.036/217 0421 Э5			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Терминал ЭКРА 217 0421 Схема электрическая подключения	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Петров					A	—	—
Пров.	Воробьев							
Т.контр.	—					Лист 1	Листов 3	
Н.контр.	Курочкина							
Утв.	Пашковский				СВ	ООО НПП «ЭКРА»		

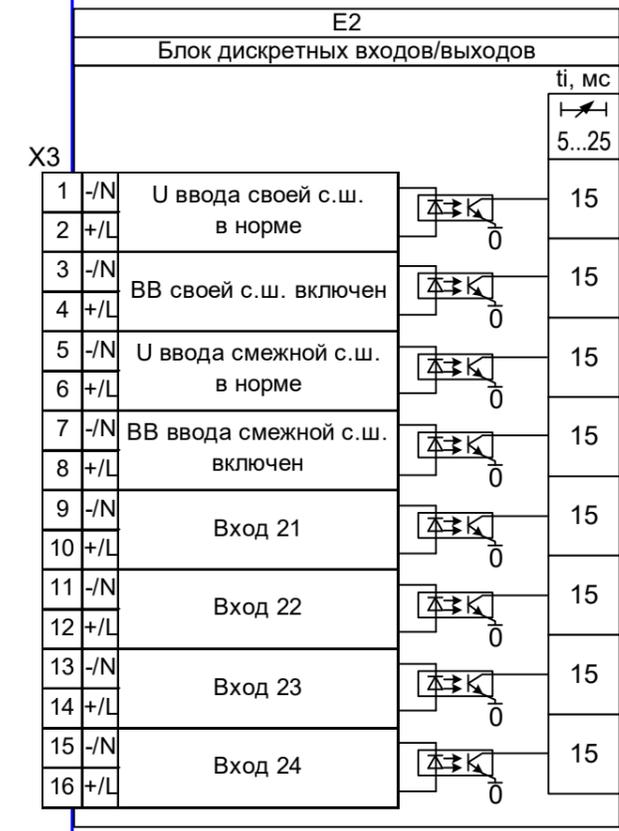

Индв.№ подл.	Подп. и дата	Взам инв.№	Индв.№ дубл.	Подп. дата

Версия	2	Дата	19.12.2019
Изм	Лист	№ докум.	Подп. Дата

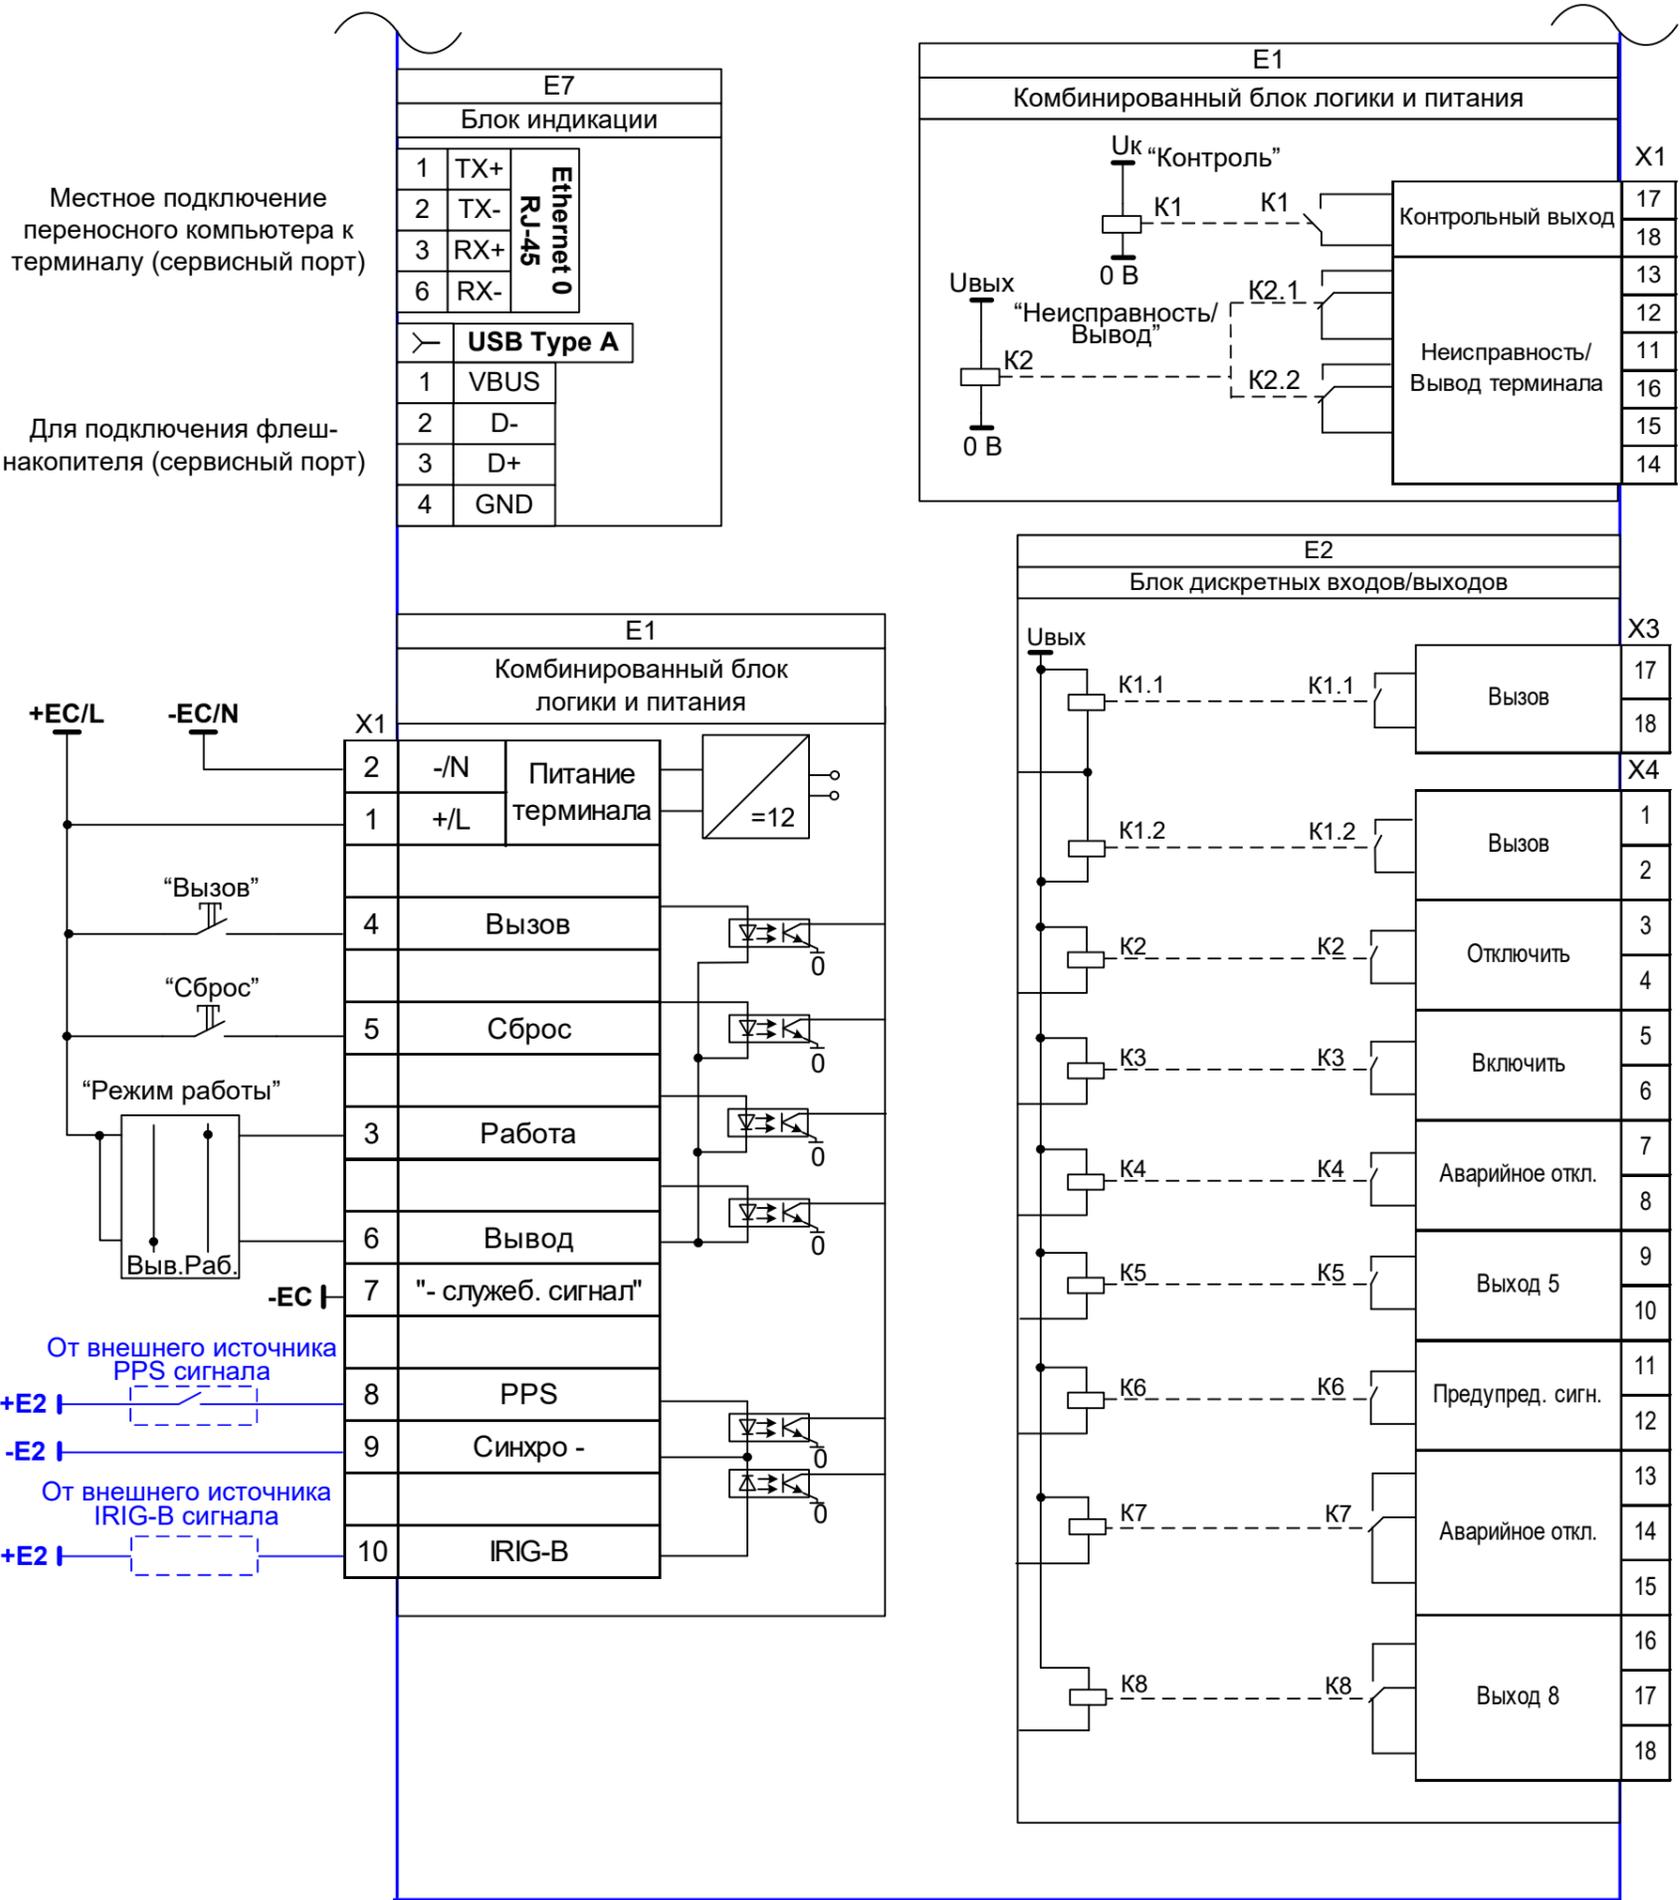

Местное подключение переносного компьютера к терминалу (сервисный порт)

Для подключения флеш-накопителя (сервисный порт)

От внешнего источника PPS сигнала
+E2 I

От внешнего источника IRIG-B сигнала
-E2 I
+E2 I

ЕС - шины питания;
E2 - шины аппаратной синхронизации времени.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №	Инд. № дубл.	Подп. дата

Версия	2	Дата	19.12.2019
Изм	Лист	№ докум.	Подп. Дата