

Перв. примен.

Справ. №



Подп. дата

Инв.№ дубл.

Взам инв.№






Подп. и дата

Инв.№ подл.

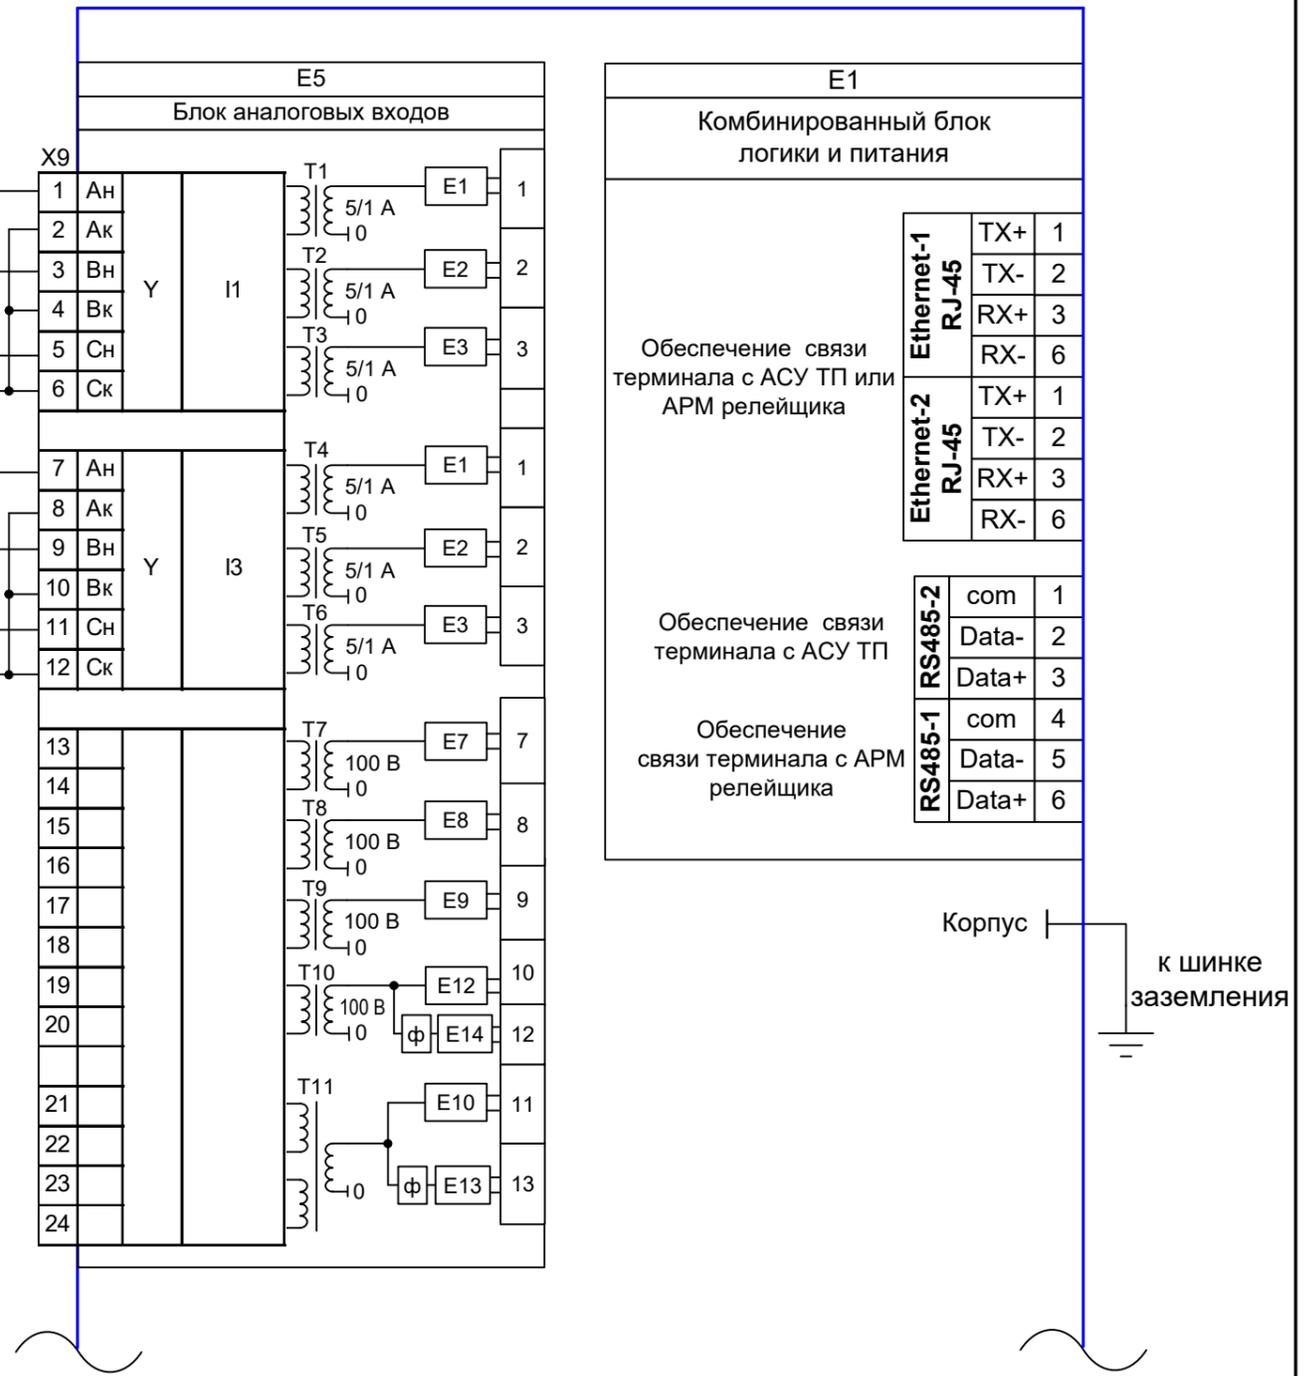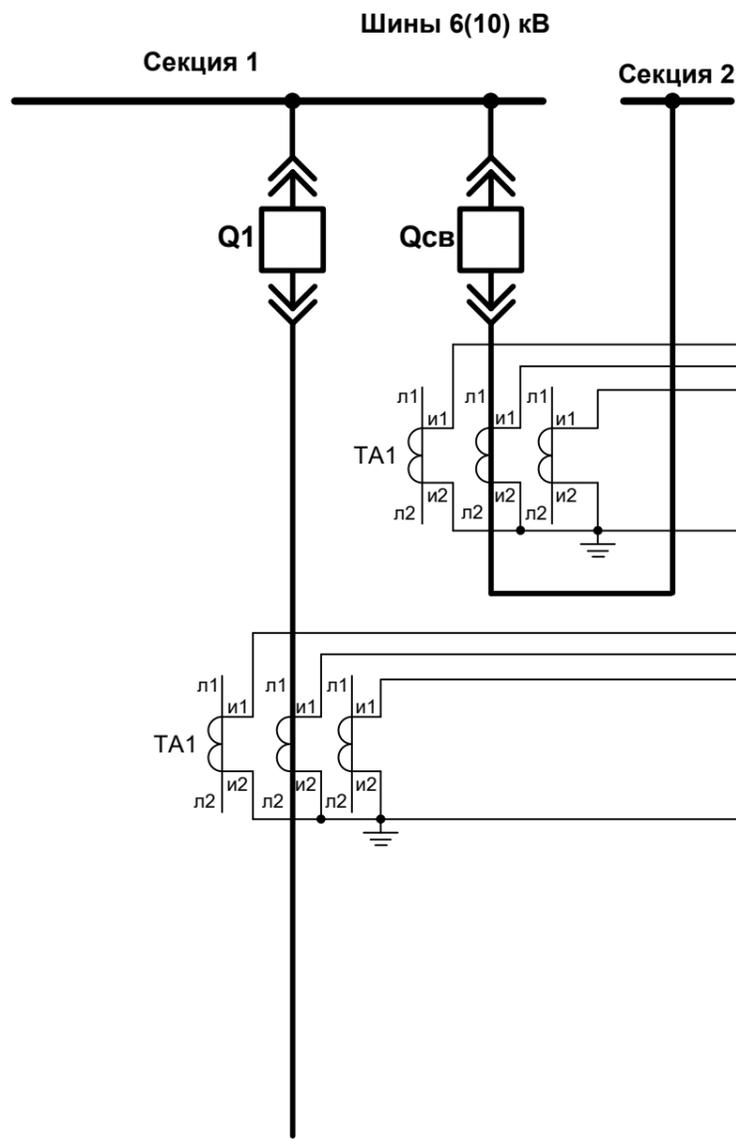

Примечания - В блоке аналоговых входов указаны номинальные значения тока и напряжения трансформаторов.

Версия	1	Дата	06.09.2019	Леноргэнергогаз			
				ЭКРА.656122.036/217 1422 Э5			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Александров				A	—	—
Пров.	Сорокин						
Т.контр.	—	—	—		Лист 1	Листов 3	
Н.контр.	Курочкина				ДЗШ		ООО НПП «ЭКРА»
Утв.	Доронин						

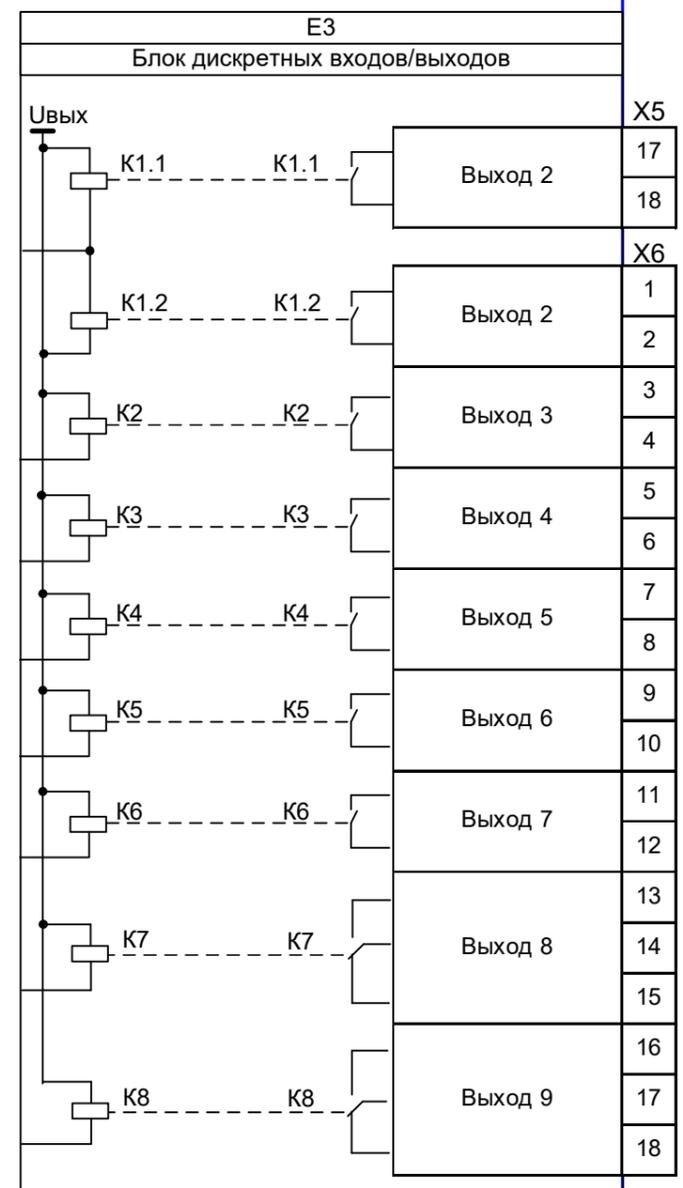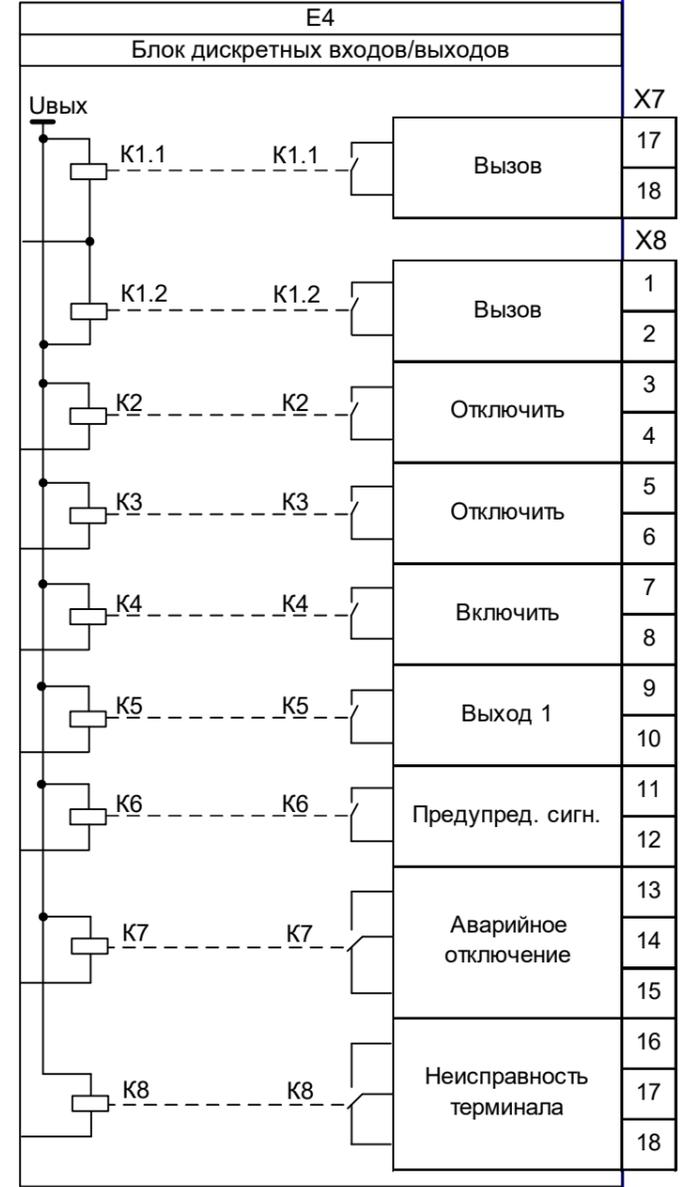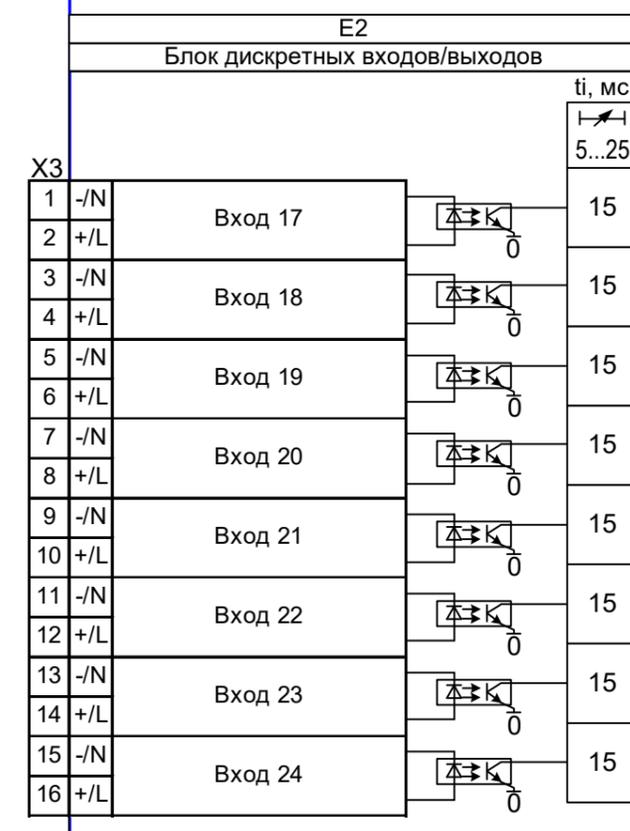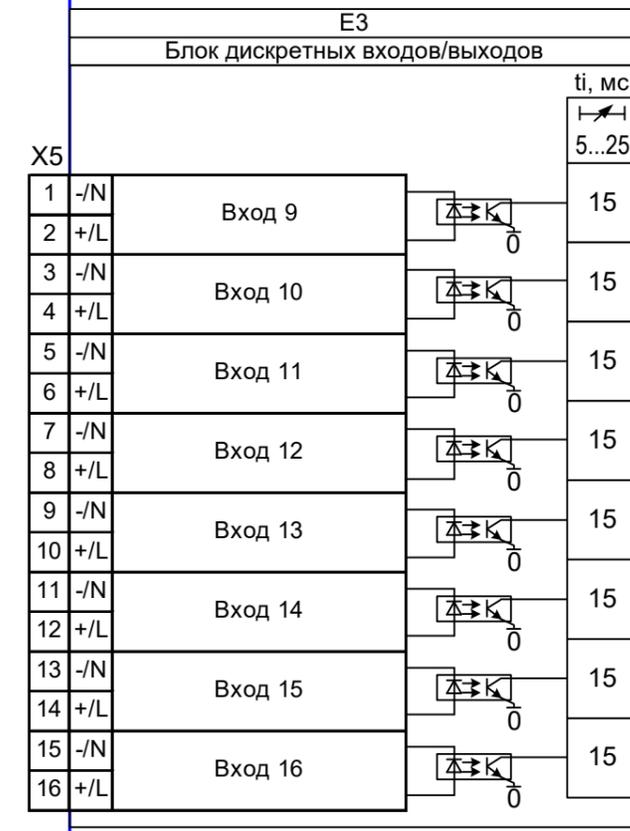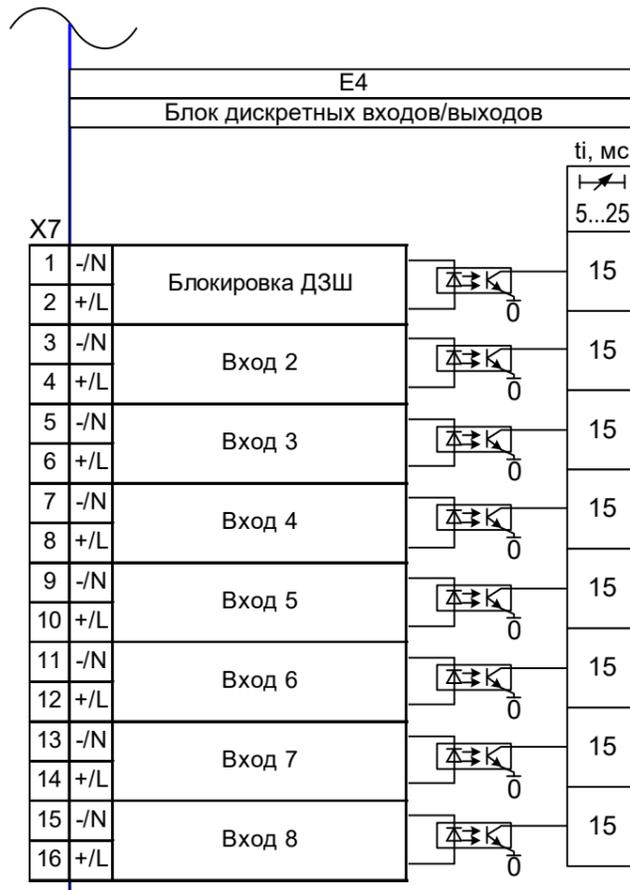


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №	Инд. № дубл.	Подп. дата

Версия	1	Дата	06.09.2019
Изм	Лист	№ докум.	Подп. Дата

Местное подключение переносного компьютера к терминалу (сервисный порт)

Для подключения флеш-накопителя (сервисный порт)

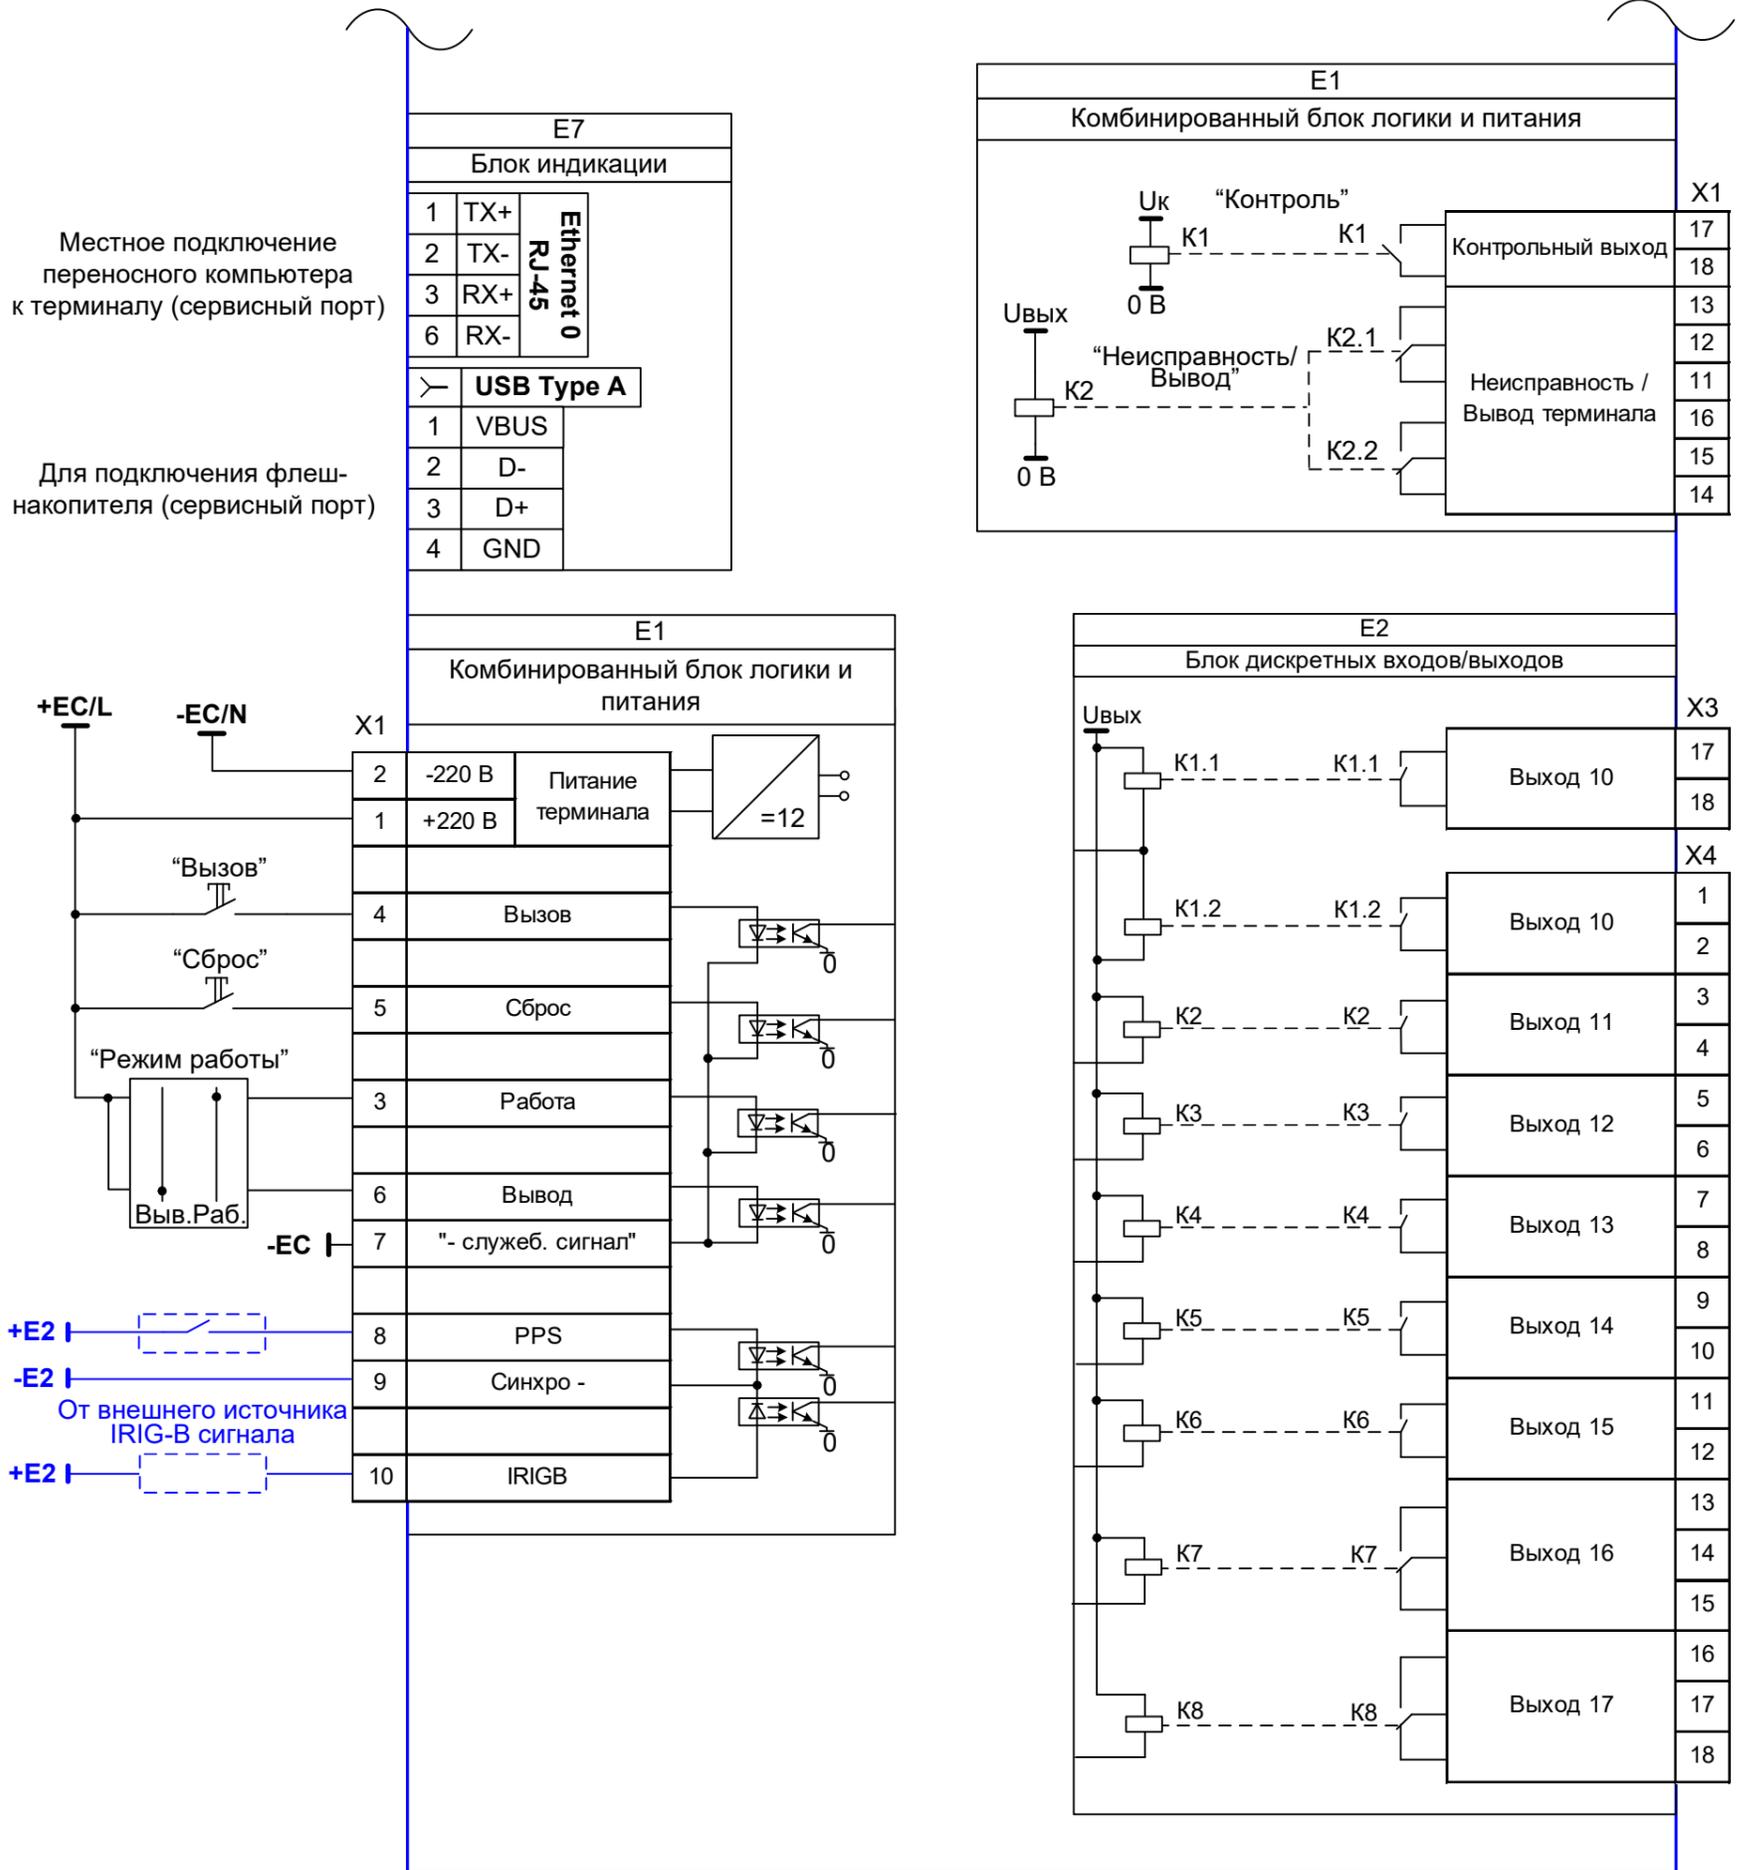

ЕС - шины питания;
Е2 - шины аппаратной синхронизации времени.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата

Версия	1	Дата	06.09.2019
Изм	Лист	№ докум.	Подп.
			Дата